





ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА
УТ1 - проект.

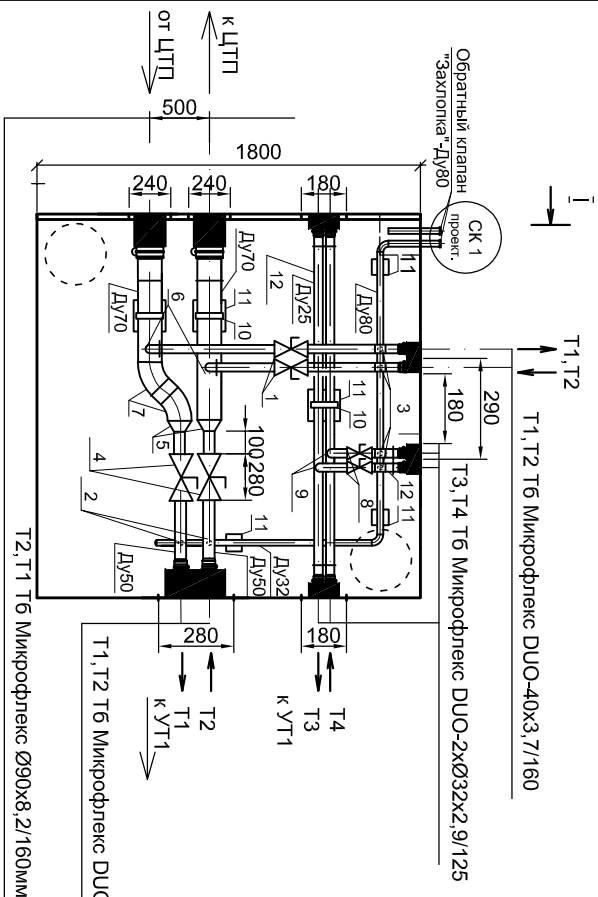

- 1-труба стальная ГОСТ 8731-91
2-накладка битумно-резиновая органосиликатная марки МБР-ОС-Х-150 по ТУ 5751-003-2144-9797-94 (покрыть в два слоя)
3-теплоизоляционные цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40мм.
4-неметаллическая армирующая сетка.
5-покрытие из оцинкованной стали.
6-покрытие эпоксидное ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

1. Заполнить всевозможные щели и зазоры между панелями выложить цементным раствором М100,Г100 с добавлением АквонаСТ-5.
2. На наружные поверхности теплоизоляционных панелей нанести однослойную гидроизоляцию типа "АквонаСТ-А" в два слоя.
3. Выбранную поверхность оштукатурить в комбинации с проникающей гидроизоляцией "АквонаСТ-У".

Спецификация на изделия узлов трубопроводов				
Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Поз. ед. изм.	Масса Примечания
УТ1				
1	ВЕХ/Е 103032	Кран шаровый стальной фланцевый St. 37.0 / 09Г2СР Ру=40; Ду32	2	шт.
2	ВЕХ/Е 100032	Кран шаровый стальной сварной St. 37.0 / 09Г2С Ру=40; Ду50	2	шт.
3	ВЕХ/Е 100020	Кран шаровый стальной сварной St. 37.0 / 09Г2С Ру=40; Ду25	4	шт.
4	ВЕХ/Е 103050	Кран шаровый стальной фланцевый St. 37.0 / 09Г2С Ру=40; Ду50	2	шт.
5	Переход ПКТ6х3,5-50х3,0-09Г2С ГОСТ 17378-01	Переход	2	шт.
6	Отвод 90-32х2,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001	Отвод	2	шт.
7	Отвод 45-75х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001	Отвод	2	шт.
8	ВЕХ/Е 103025	Кран шаровый стальной фланцевый St. 12Х18Н10Т Ру=40; Ду25	4	шт.
9	Отвод 90-25х2,0-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001, 30753-01	Отвод	2	шт.
10	Серия 4.903-10	Опора неподвижная хомутная Т3.06.00.0000СБ+Т3.01.00.0000СБ	2+2	шт.
11	Серия 3.900-9	Стойка опорная А14Б440.00	3	шт.
12	Труба Ду25 St. 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	Труба	5	м

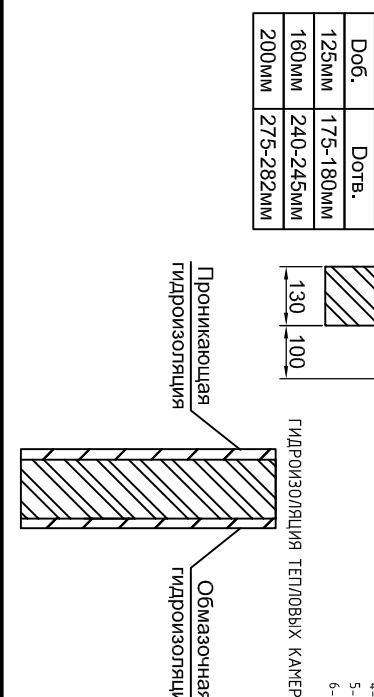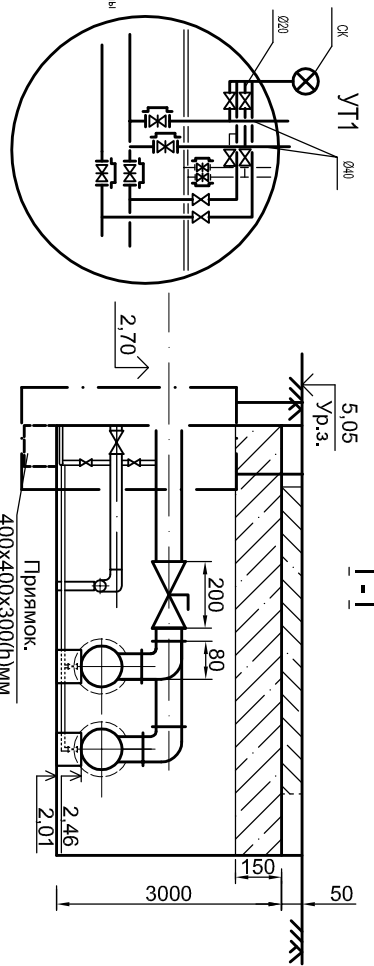

Изм.	Кол.уч.	Лист	Число	Подпись	Дата
П.И.П.	Ларин				
Провер.					
Исп.					
Разраб.					
Участок тепловых сетей					
ЦТП-УТ2					
Теплофикационная камера					
УТ1					
		Стандия	Лист	Листов	
		Р	49	59	