

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№



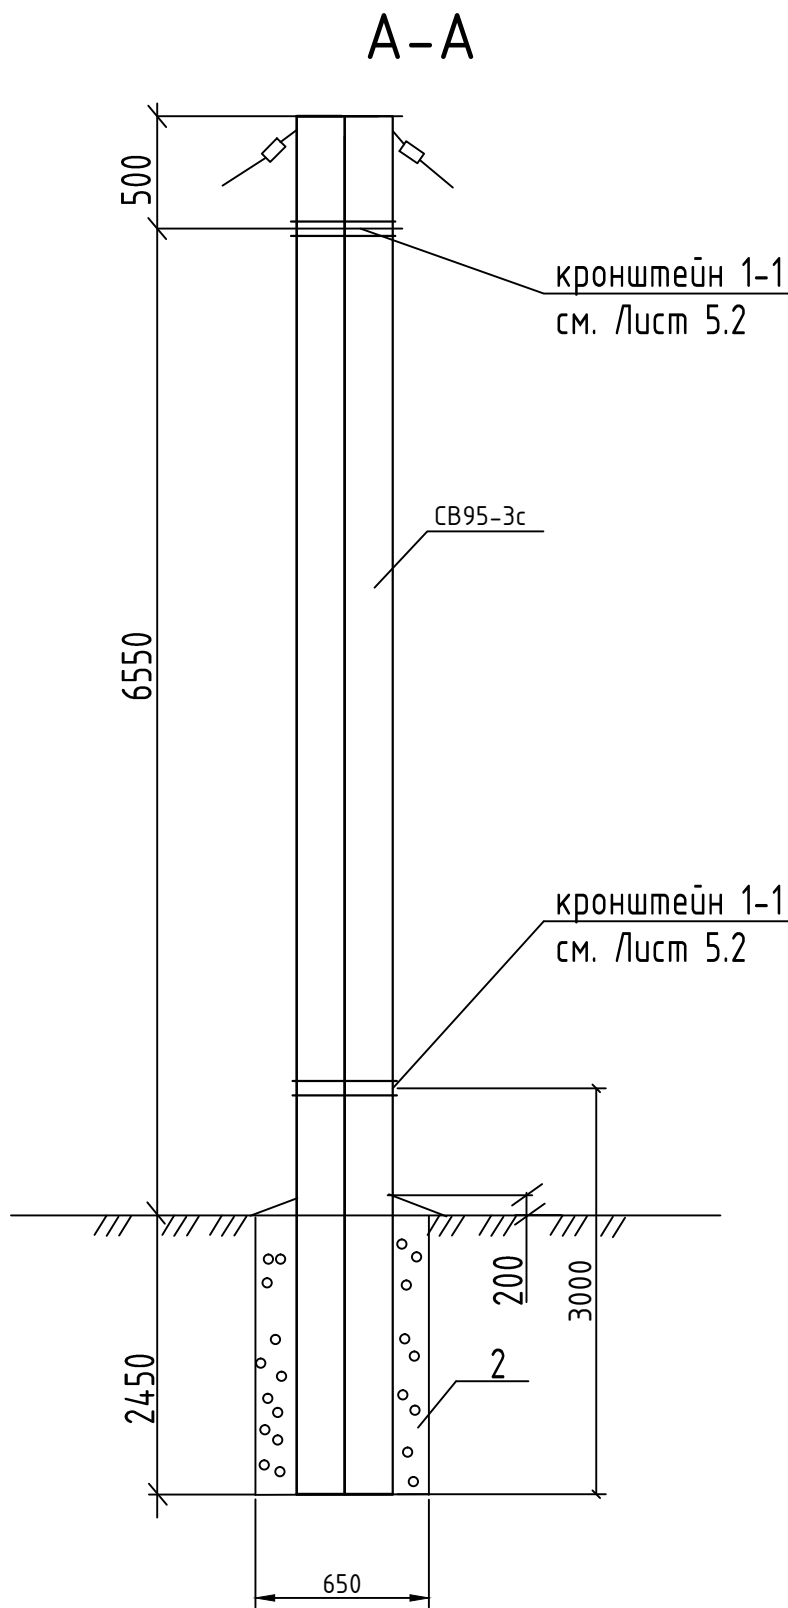


Схема установки стоек опоры



Спецификация элементов

Марка поз.	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	Железобетонные элементы			
СВ95*	Стойка СВ95-3с см. проект шифр 20.0139	2	800	
1	Бетон марки М100	0,58		м3
	Стальные конструкции			
2	Кронштейн 1-1	2	4,6	

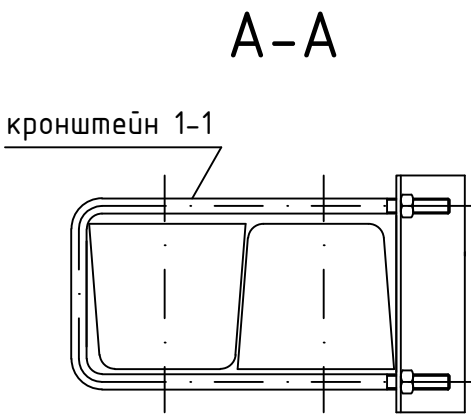

Примечание:

- Установку сдвоенной опоры выполнить в сверленный котлован Ø650 мм.
- Пазухи котлована залить бетоном марки М100.
- Заземление проект. ж/б опоры ВЛ-0,4 кВ выполнить по Листу 6.

						6.11-А/13-2016-ЭС			
						Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПА-3 (0,015 км), ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП (0,03 км) до границы участка заявителя ПАО «МегаФон», согласно ТУ №06-01/0371-16-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, х. Прикубанский (Прикубанского поселения), ул. Победы, 66			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Внешнее электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Вольнов					Р	5.1	2
Проверил		Вольнов				Схема установки сдвоенной опоры на базе стоек СВ95-3с	ИП Вольнов А.А.		
ГИП		Вольнов							