


Схема распределительной гребенки

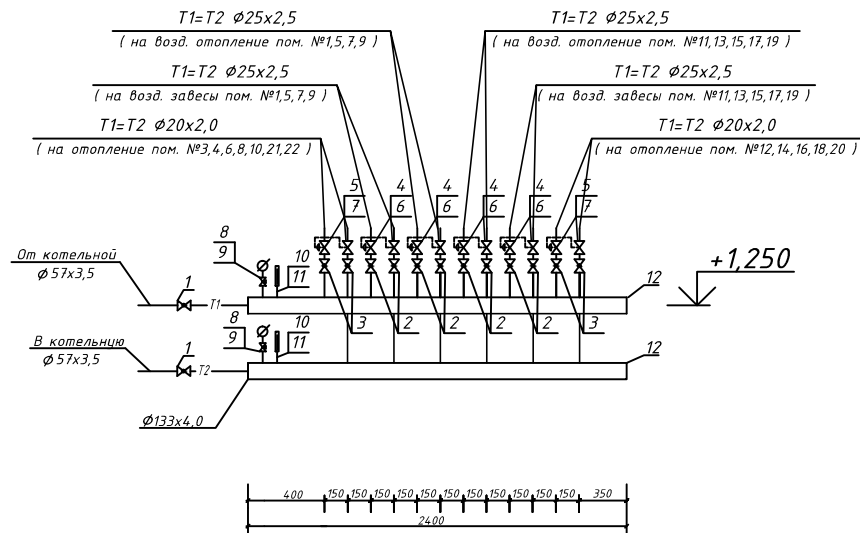

## Спецификация материалов и оборудования

| Марка поз. | Обозначение             | Наименование                                          | Кол-во | Масса ед., кг | Прим. |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|
| 1          | Ballomax                | Кран шаровой Ду50                                     | 2      |               |       |
| 2          | Ballomax                | Кран шаровой Ду20                                     | 8      |               |       |
| 3          | Ballomax                | Кран шаровой Ду15                                     | 4      |               |       |
| 4          | Danfoss                 | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV Ду 20    | 4      |               |       |
| 5          | Danfoss                 | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV Ду 15    | 2      |               |       |
| 6          | Danfoss                 | Балансировочный клапан ASV-M Ду 20                    | 4      |               |       |
| 7          | Danfoss                 | Балансировочный клапан ASV-M Ду 15                    | 2      |               |       |
| 8          | 118188к ТУ26-07-1061-84 | Контрольный кран $\phi 15$ , Ру-1,6 МПа               | 4      |               |       |
| 9          | Зкч-48-70               | Штуцер для установки манометра                        | 4      |               |       |
| 10         | Зкч-2-75                | Расширитель для установки термометра с опр. $\phi 32$ | 4      |               |       |
| 11         | ОСТ 25-1281-87          | Оправа 2У №3 285 160 100                              | 4      |               |       |
| 12         | ГОСТ 10704-91           | Труба 133х4,0                                         | 6      |               |       |