



Противопожарная перегородка
оси "ВВ-97"/"Б-Б". Нащельники

1.

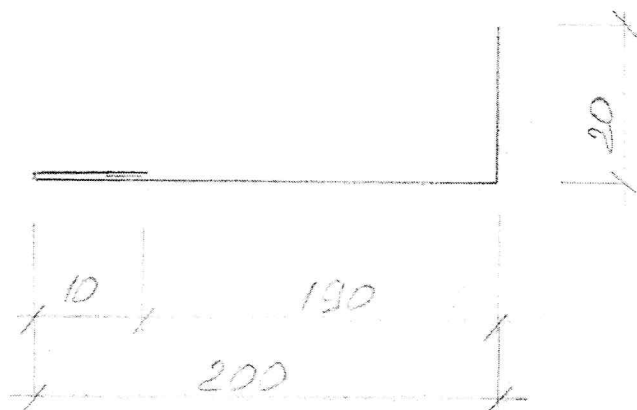

$L = 8,0 \text{ м}$


2.

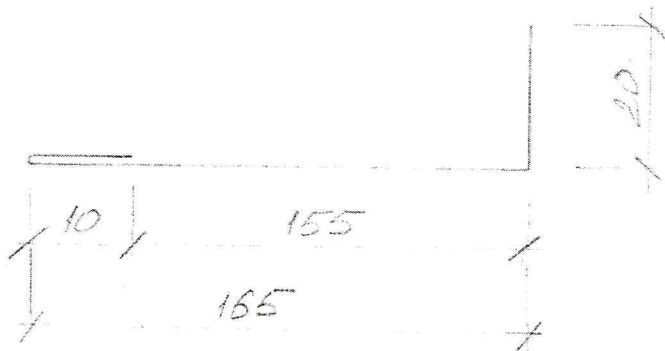

$L = 5,0 \text{ м}$

Согласовано:
 Минеев В.М.
 Сабитов Р.Г.

3.

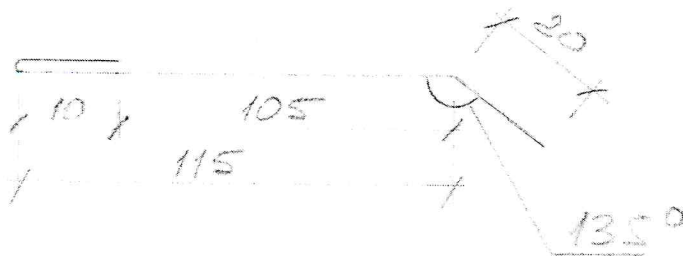

$L = 5,3 \text{ м}$