



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1.	ГОСТ 2590-88	Сталь круглая d=16 мм	15 м	
2.	ГОСТ 103-76	Сталь полосовая 40х4 мм	10 м	
2.	ГОСТ 103-76	Сталь полосовая 25х4 мм	15 м	

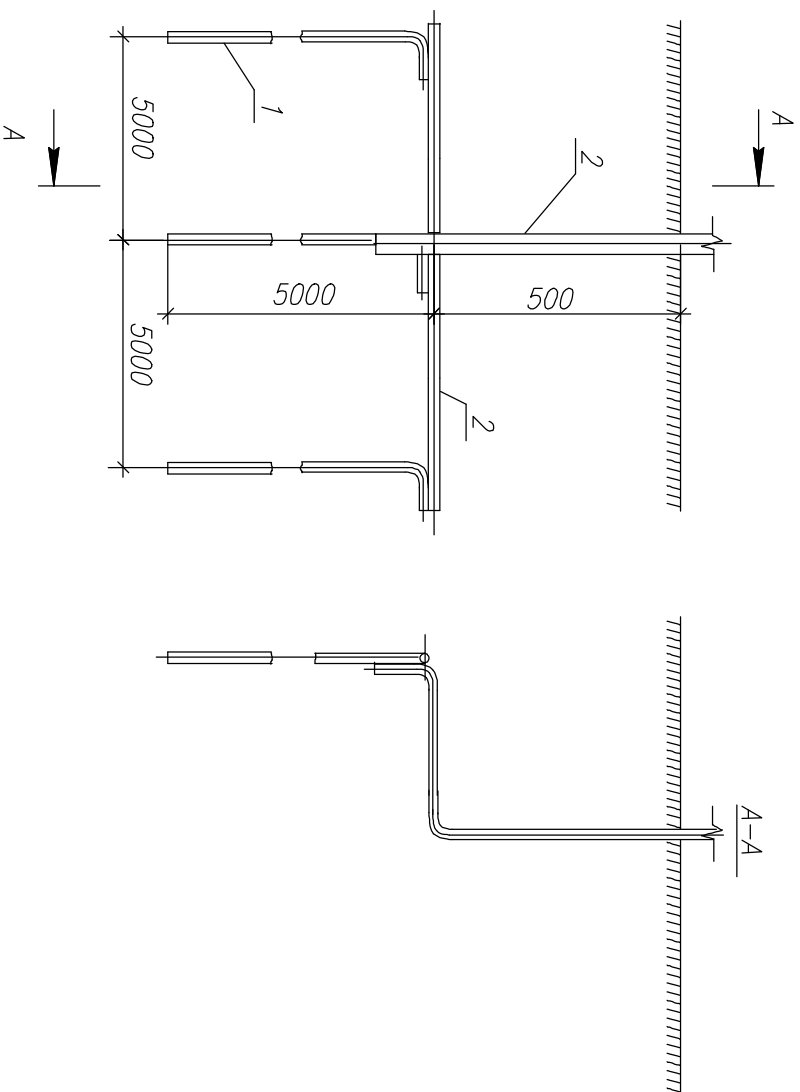

План (условный)

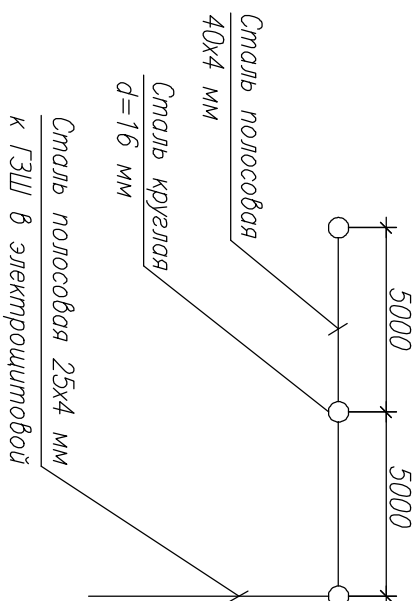

Примечания

1. Разрешается замена вертикальных стальных стержней на угловую сталь с толщиной стенки не менее 4 мм или стальные трубы с толщиной стенки не менее 3,5 мм, а горизонтальных стержней – на стальные полосы не менее 4 мм.
2. Длина нахлестки при сварке элементов заземлителей должна быть равной двойной ширине проводника при прямоугольном сечении и шести диаметрам при круглом сечении.
3. После окончания монтажа прорбестн испытания заземляющего устройства согласно “Правил устройства электроустановок”.
4. Сопровождение заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом в любое время года с учетом естественных заземлителей.

Условные
обозначения

Вертикальный
заземлитель

P2.1-1-30

[illegible]

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------