


Схема расположения монолитного пояса МП1

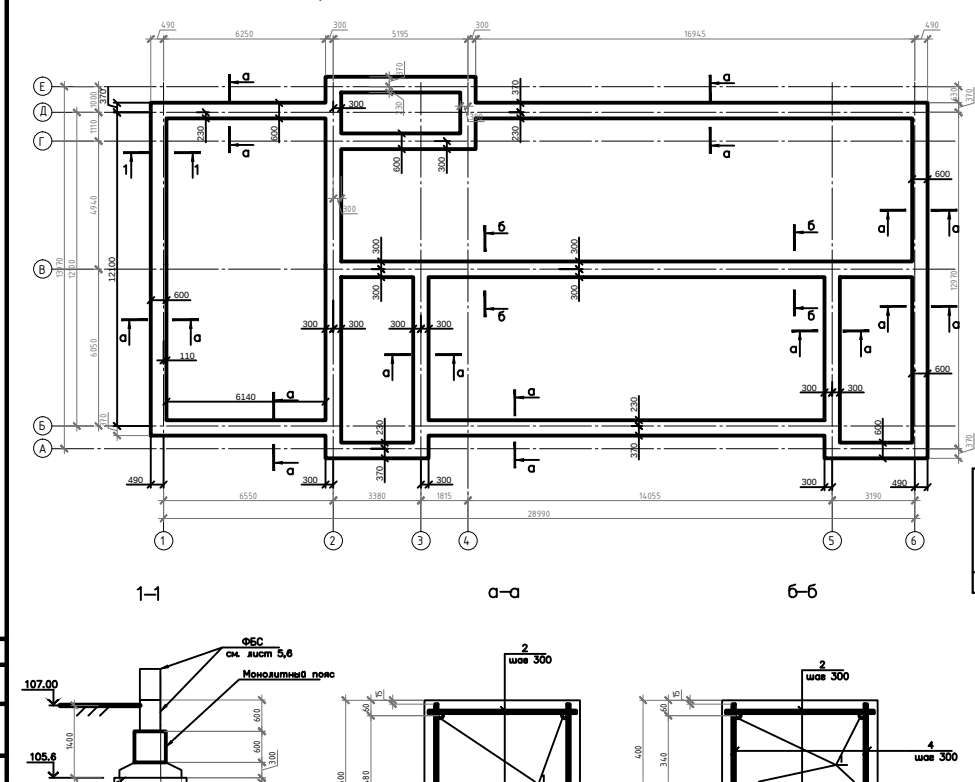

Спецификация элементов монолитной конструкции

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Прим.
МП1					
Сборные единицы					
1	ГОСТ 5781-82*	Ø20 А400, L=п.м.	360	2.47	
2	ГОСТ 5781-82*	Ø12 А400, L=670	8670	0.51	
3	ГОСТ 5781-82*	Ø12 А400, L=585	8620	0.52	
4	ГОСТ 5781-82*	Ø12 А400, L=385	114	0.34	
Материалы					
		Бетон кл. В25, F150, W6	48.0		м

Ведомость расхода стали ,кг

Марка элемента	Изделия арматурные							Всего
	Арматура класса							
	А400							
	ГОСТ 5781-82*							
	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø22	Итого	
Пояс МП1	--	--	3792.9	--	1383.2	--	5176.1	5176.1

- Защитный слой бетона для рабочей арматуры - 40 мм.
- Рабочую арматуру укладывать с разбежкой стыков стержней не менее 2L_{накл.}. Крестообразные соединения выполнять вязальной проволокой или приварить точечной сваркой в каждом пересечении, согласно ГОСТ 14098-91.
- Минимальная величина нахлеста для арматуры Ø20 мм равна 800мм (40d). При необходимости стыковку арматуры выполнять путем сварки стержней, длина шва 200мм (10d). В спецификации расход арматуры без учета нахлеста.
- Устройство отверстий в монолитном поясе не допускается.