
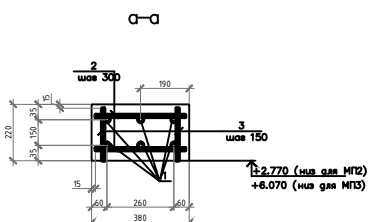


Схема расположения монолитного пояса МП2,
МП3

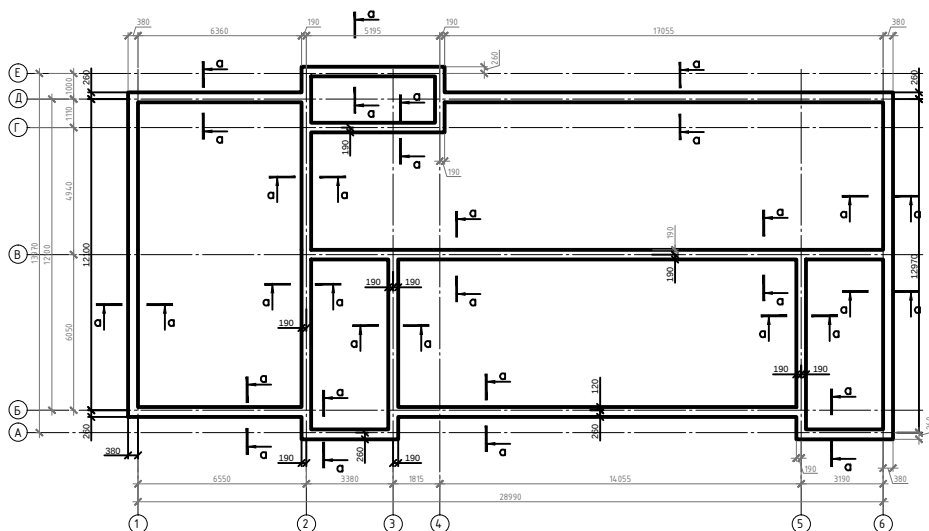

Спецификация элементов монолитной конструкции

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примечание
		МП2 (отм. +2.770)			
		Сборочные единицы			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø14 A400, L=п.м.	840	1.21	
2	ГОСТ 5781-82*	Ø10 A400, L=350	934	0.22	
3	ГОСТ 5781-82*	Ø10 A400, L=205	1868	0.13	
		Материалы			
		Бетон кл. В25, F150, W6	11.7		м³
		МП3 (отм. +6.070)			
		Сборочные единицы			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø14 A400, L=п.м.	840	1.21	
2	ГОСТ 5781-82*	Ø10 A400, L=350	934	0.22	
3	ГОСТ 5781-82*	Ø10 A400, L=205	1868	0.13	
		Материалы			
		Бетон кл. В25, F150, W6	11.7		м³

Ведомость расхода стали ,кг

Марка элемента	Изделия арматурные							Всего
	Арматура класса							
	A400							
	ГОСТ 5781-82*							
	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø20	Ø22	Итого	
Пояс МП2	--	448.3	--	1014.7	--	--	1463.0	1463.0
Пояс МП3	--	448.3	--	1014.7	--	--	1463.0	1463.0

1. Минимальный защитный слой бетона для рабочей арматуры 25 мм.
2. Рабочую арматуру укладывать с разбежкой стыков стержней не менее 2L_{схлп}. Крестообразные соединения выполнять вязальной проволокой или приварить точечной сваркой в каждом пересечении, согласно ГОСТ 14098-91.
3. Минимальная величина нахлеста для арматуры Ø14 мм равна 560мм (40d). При необходимости стыковку арматуры выполнить путем сварки стержней, длина шва 140мм (10d). В спецификации расход арматуры без учета нахлеста.
4. Устройство отверстий в монолитном поясе не допускается.